


Холодные кровли - Террасы, тротуарная плитка свободно уложена на гравий, гидроизоляция на основе битума

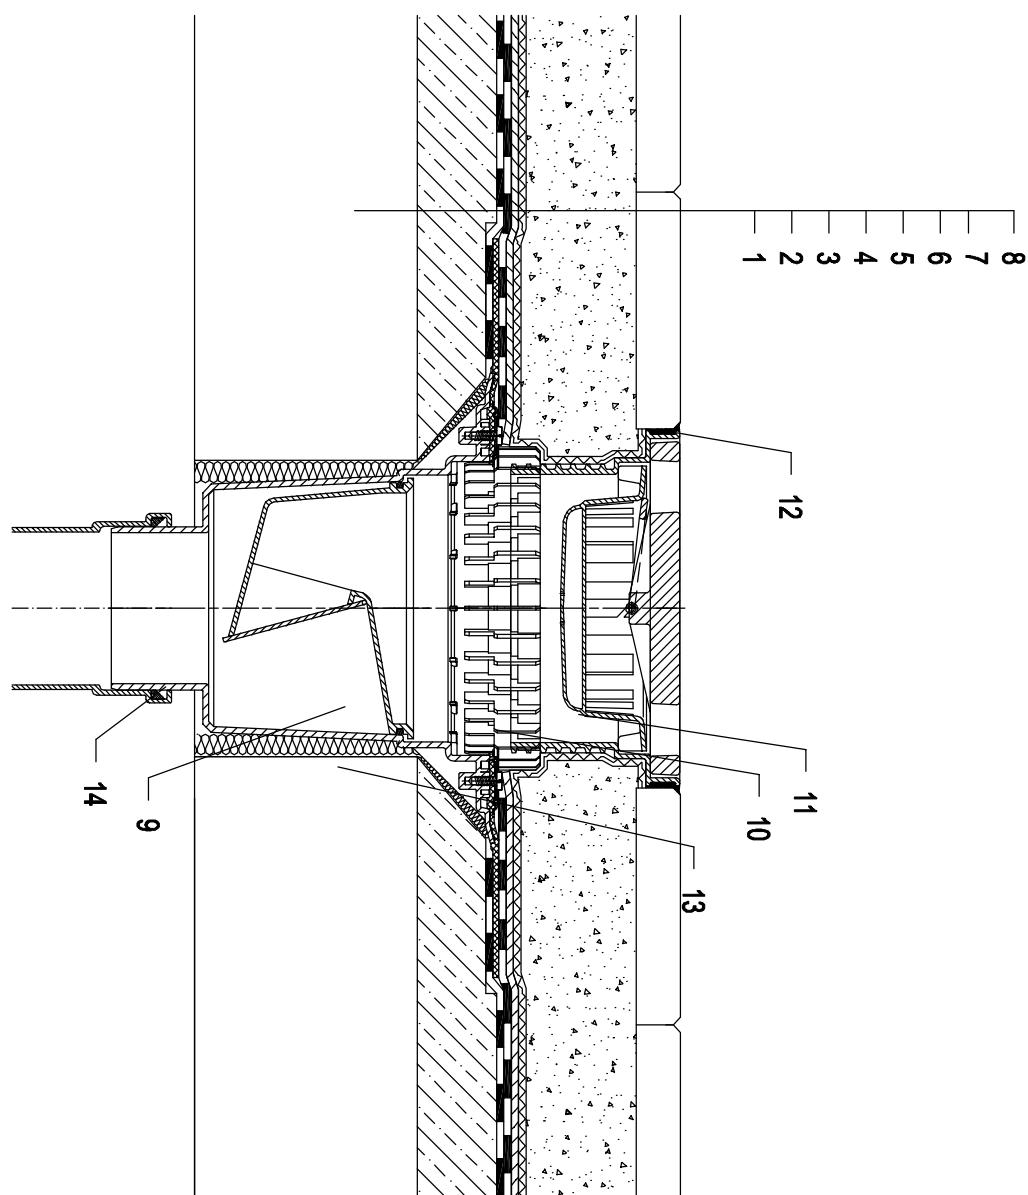

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL609 - комплект электроборта от сети напряжением 230В, мощность 36Вт. (Комплект электроборта HL609 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.) Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø220 мм, для трапа с электрообогревом - min Ø240 мм.

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разметки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.